

**Expediente: 224/2019**

AP-152-19 a AP-153-19  
AP-153-19  
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 12 de abril de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

**"ÚNICO.-** Autorizar el apeo de un ejemplar de *Platnus hispanica* con id nº 26.732, situado en la Calle Veintiocho de Febrero (AP-153-2019). **LESIONES GRAVES:** Daños significativos a nivel radicular. Cavidad y pudrición en cruz. Grieta visible en unión de ejes primarios. **ESTADO GENERAL:** El estado fisiológico, asociado al vigor, se ve comprometido. Ejemplar envejecido prematuramente, en lo referente a su fenología. **OBSERVACIONES:** Se recomienda sustituir por otra especie con más resistencia fitopatológica y mejor adaptación a nuestra ciudad, como podría ser *Celtis australis*. Se concluye la pérdida prácticamente total, de la capacidad del ejemplar de reponerse al estrés sufrido".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	2aXYhYcLvCihQrxL2051Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Jose Gallardo Soler	Firmado	12/04/2019 13:01:04
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2aXYhYcLvCihQrxL2051Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2aXYhYcLvCihQrxL2051Q==</a>		




**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-153-19) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 11 de abril de 2019
2. **SITUACIÓN:** Calle Veintiocho de Febrero
3. **Distrito:** San Pablo-Santa Justa.
4. **ESPECIE:** *Platanus hispanica*
5. **P.C. (c.m):** 115
6. **ALTURA (m):** 8
7. **ALCORQUE (m):** -
8. **LATITUD DE ACERADO(m):** -
9. **LESIONES GRAVES:**
  - Daños significativos a nivel radicular.
  - Cavidad y pudrición en cruz.
  - Grieta visible en unión de ejes primarios.
10. **ESTADO GENERAL:**
  - El estado fisiológico, asociado al vigor, se ve comprometido. Ejemplar envejecido prematuramente, en lo referente a su fenología.
11. **OBSERVACIONES:**
  - Se recomienda sustituir por otra especie con más resistencia fitopatológica y mejor adaptación a nuestra ciudad, como podría ser *Celtis australis*.
  - Se concluye la pérdida prácticamente total, de la capacidad del ejemplar de reponerse al estrés sufrido.

**12. FOTOGRAFÍAS:**



**13. PLANO DE SITUACIÓN:**

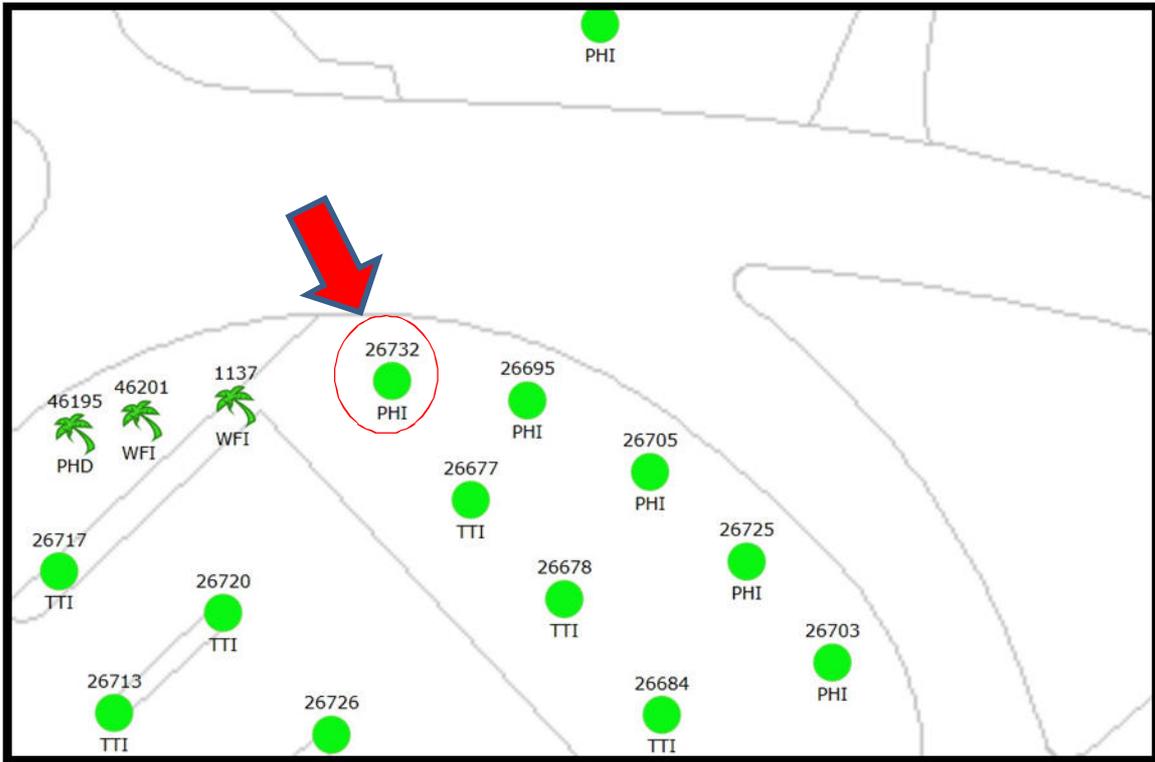




**Categorización del riesgo**

Número de problema	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada (cm)	Distancia de caída a diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad												Categorización del riesgo (valor 1)			
							Fallo				Impacto				Fallo e Impacto (Matriz 1)					Consecuencias		
							Improbable	Posible	Probable	Sumamente probable	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	Muy Probable		Insignificante	Menor	Significante
1	COPA Y RAMAS	INSERCIÓNES DEBILITADAS	79	8	1	NO	<input type="checkbox"/>	BAJO														
				8	2	NO	<input type="checkbox"/>	BAJO														
2	CUELLO/ RAÍCES	VUELCO	115	8	1	NO	<input type="checkbox"/>	MODERADO														
				8	2	NO	<input type="checkbox"/>	MODERADO														


Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
<b>Inminente</b>	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
<b>Probable</b>	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
<b>Posible</b>	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
<b>Improbable</b>	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

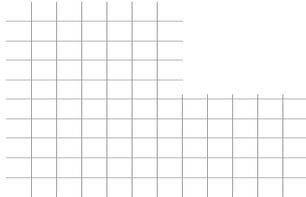

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
<b>Muy probable</b>	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
<b>Probable</b>	Bajo	Moderado	Alto	Alto
<b>Algo probable</b>	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
<b>Improbable</b>	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

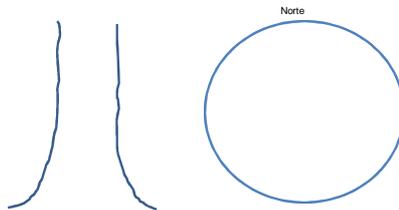

**Notas, explicaciones, descripciones:**

Ejemplar con cavidad y pudrición generada por fallo de un eje primario.

En cruz principal presenta dos ejes con unión débil separados por grieta vertical donde muestra superficie cancerosa.

Por criterio de gestión se propone para tala. Tras las obras presenta daños radiculares, que sumados a los defectos ya citados el ejemplar tiene pocas expectativas de futuro. El ejemplar será sustituido por otro ejemplar.

**Propuestas y/o consejos**

Se propone para tala por dichos criterio de gestión.

Riesgo residual \_\_\_\_\_  
 Riesgo residual \_\_\_\_\_  
 Riesgo residual \_\_\_\_\_  
 Riesgo residual \_\_\_\_\_

**Valoración general de riesgo del árbol**

Bajo  Moderado  Alto  Extremo  **Prioridad de trabajo** 1  2  3  4

**Valoración de riesgo residual**

Bajo  Moderado  Alto  Extremo  **Intervalo de inspección recomendada:** \_\_\_\_\_

**Datos:** Final  Preliminar  **Necesita asesoramiento avanzado:**  No  Si  Tipo y razón: \_\_\_\_\_

**Limitaciones de la Inspección:**  Ninguna  Visibilidad  Accesos  Trepadoras  Cuello de raíz enterrado Descripción \_\_\_\_\_